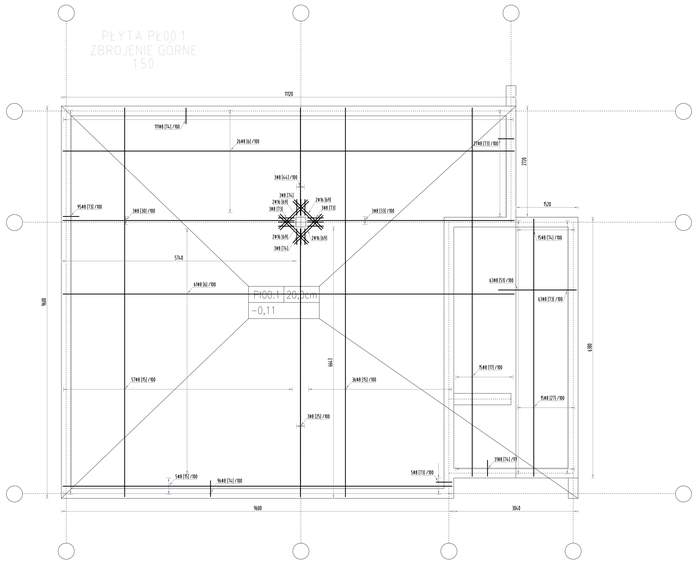

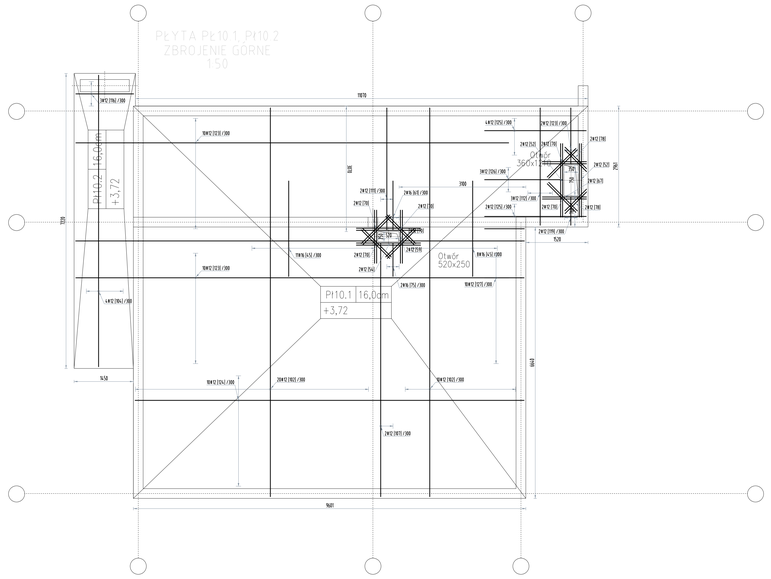

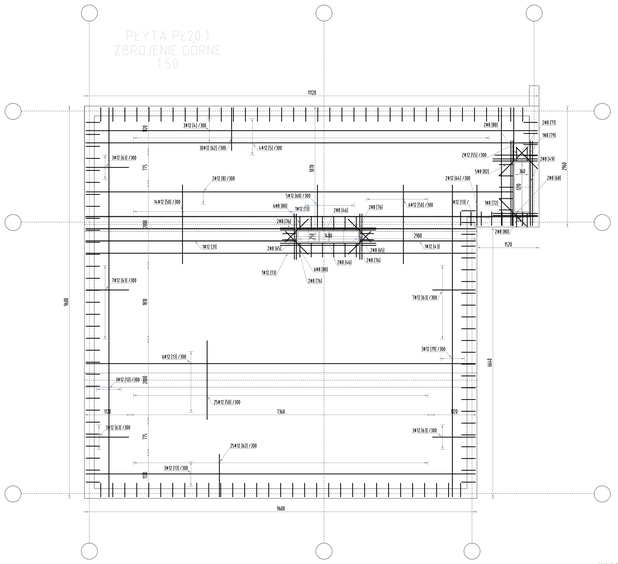

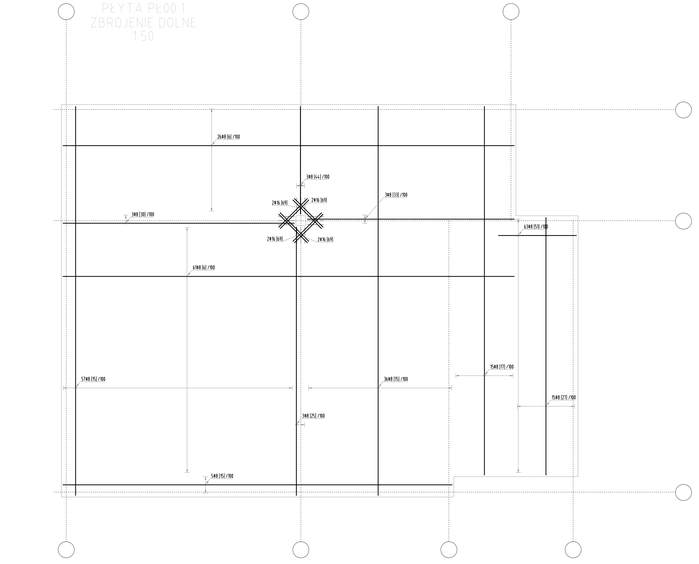

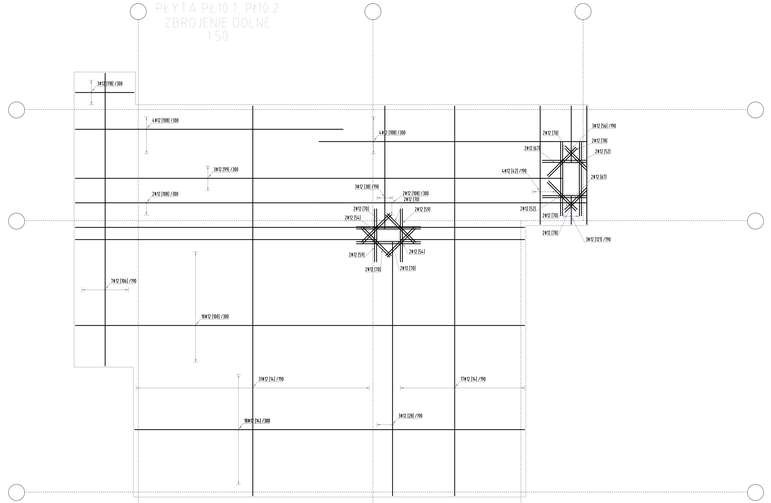

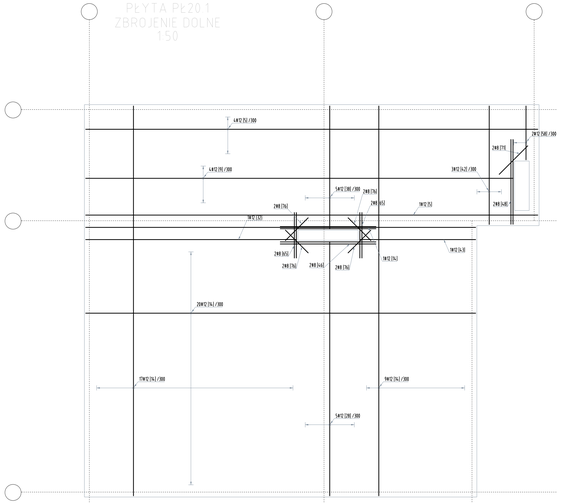

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami szalunkowymi poszczególnych segmentów, rysunkami zbrojeniowymi elementów powiązanych oraz z rysunkami branży architektonicznej i instalacyjnej. W przypadku stwierdzenia niezgodności, należy zwrócić się do Projektanta.
2. Geometrię i ustawienie elementów konstrukcyjnych sprawdzać z projektem architektury.
3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani traktować go jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary i ilości należy sprawdzić w naturze, w przypadku stwierdzenia niezgodności, należy zwrócić się do Projektanta.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich ewentualnych rozbieżności w niniejszej dokumentacji. Wire zagadnienia zostaną wyjaśnione i rozwiązane w ramach pełnionego nadzoru autorskiego.
6. Przed wykonaniem otworów sprawdzić ich zgodność z projektami branżowymi i architektoniczną.
7. Otwory w płycie stropowej o długiszej krawędzi lub średnicy nie przekraczającej 200mm nie zostały zaznaczone na rysunku. Otwory te należy wykonać wg wytycznych projektów branżowych.
8. Dopuszcza się wtorzenie w stropie otworów o długiszej krawędzi lub średnicy nie przekraczającej 200mm. W pozostałych przypadkach otwory należy zaszalować i wykonać dozbrojenie wg rysunku głównego oraz detali.
9. Izolacja przeciwwilgociowa, akustyczne i termiczne wg detali architektonicznych.
10. Długość zakładu powinna wynosić min. 50ØL.
11. Grubość otuliny dolnej, górnej i bocznej 25mm do lica zbrojenia głównego.
12. Dla wszystkich prętów podano wymiary mierzone do lica zewnętrznego pręta.
13. Ułożenie prętów zbrojeniowych należy dostosować do geometrii płyty.
14. Przed montażem zbrojenia wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
15. W przypadku kolizji prętów doprowadzić do optymalnego rozwiązania odginając lub docinając pręty zbrojenia przy zachowaniu warunku minimalnej długości zakładu.
16. W stropie należy używać tyle wkładek dystansowych, aby zbrojenie główne było odpowiednio ustabilizowane.
17. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].

BETON C30/37 (B37) - Pł00.1
BETON C25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA B500 kl. B (AIII-N)
Otulina 25mm

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI BAŁDOWICE			
BAŁDOWICE, DZ. NR EWID. 180/2, 180/5			PROJEKT WYK.
Pł00.1, Pł10.1, Pł10.2, Pł20.1			BK-23
			03.2023
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Kasprzak	MAŁOPOLSKA	SKALA	1:50
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Kasprzak	MAŁOPOLSKA		
OPRACOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Kasprzak			WK-16