


## SCHEMATABLCYT1


# Projektowana T1

Rozdzielnica n.t./p.t. IP44

no. FWB73S- 7x3x12



## rojektowana tablica bezpiecznikowa T1

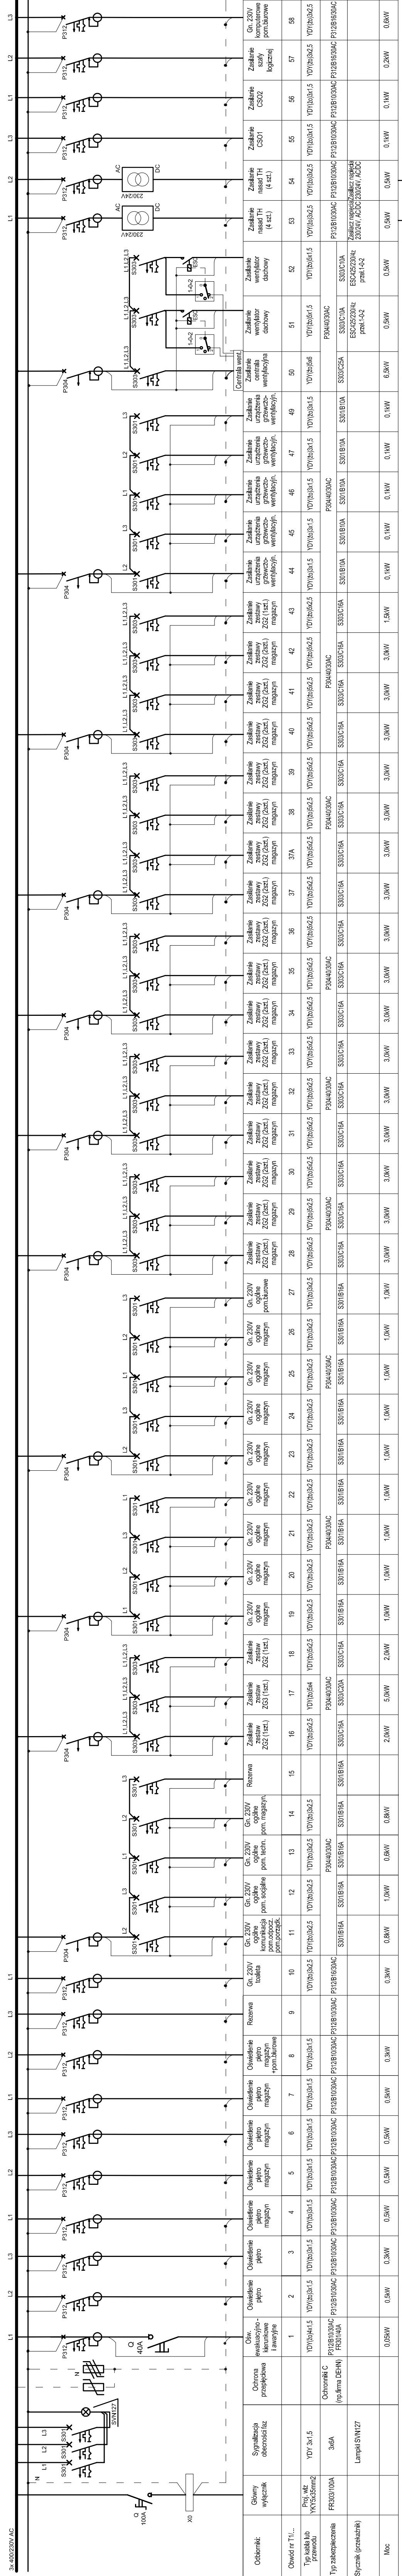

LIWAGAI

Ostateczny dobór zabezpieczeń i przewodów zasilających należy zweryfikować po wybrze konkretnych modeli urządzeń (zaodn

Dopuszcza się zastosowanie systemowych rozwiązań innych producentów muszą one jednak posiadać to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze od proponowanych.

[illegible]